

Yleinen turvallisuusohje

HÄTÄNUMERO JA POLIISI

112

KIINTEISTÖN OSOITTEET

Terjoenkatu 7 A-B
Terjoenkatu 2
15140 Lahti

Lahden lukio Gaudia
Wellamo- opisto

TULIPALON SATTUESSA

- PELASTA** välittömässä vaarassa olevat.
- VAROITA** muita vaarasta.
- HÄLYTÄ**. Soita 112.
- SAMMUTA** palo, jos voit.
- RAJOITA**. Sulje ikkunat ja ovet.
- OPASTA** viranomaiset paikalle.

kts. kohta palohälytys ja poistuminen

Älä koskaan poistu savuiseen porrashuoneeseen.

Älä käytä hissiä tulipalotilanteessa.

YLEINEN VAARAMERKKI

- Siirry sisälle, pysy sisällä.
- Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet.
- Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.
- Vältä puhelimen käyttöä.
- Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta, ettet joutuisi vaaraan matkalla.

KOKOONTUMISPAIKKA

Kirkkokadun puistoalue

VEDEN PÄÄSULKU

Terjoenkatu 2 Lämmönjakohuoneessa: p. krs 039
Terjoenkatu 7 Lämmönjakohuone, 1. krs B155

ILMANVAIHDON HÄTÄ-SEIS


Terjoenkatu 2 pääoven tuulikaappi 101
Terjoenkatu 7 pääoven tuulikaappi B-102

VÄESTÖNSUOJAT

Terjoenkatu 2 p. kerros 035-038
Terjoenkatu 7 1.krs 121, 144 ja 1

Palohälytys ja poistuminen

Palohälytyksen sattuessa ja rakennuksesta poistutaan rauhallisesti poistumistieiteitä käyttäen. Poistumistieiteit on merkitty vihreillä poistumistieopaste valoilla. Kaikkien tulee siirtyä kokoontumisalueelle. Kiinteistöhuolto tai johtavat opettajat ilmoittavat, kun tiloihin on turvallista palata.

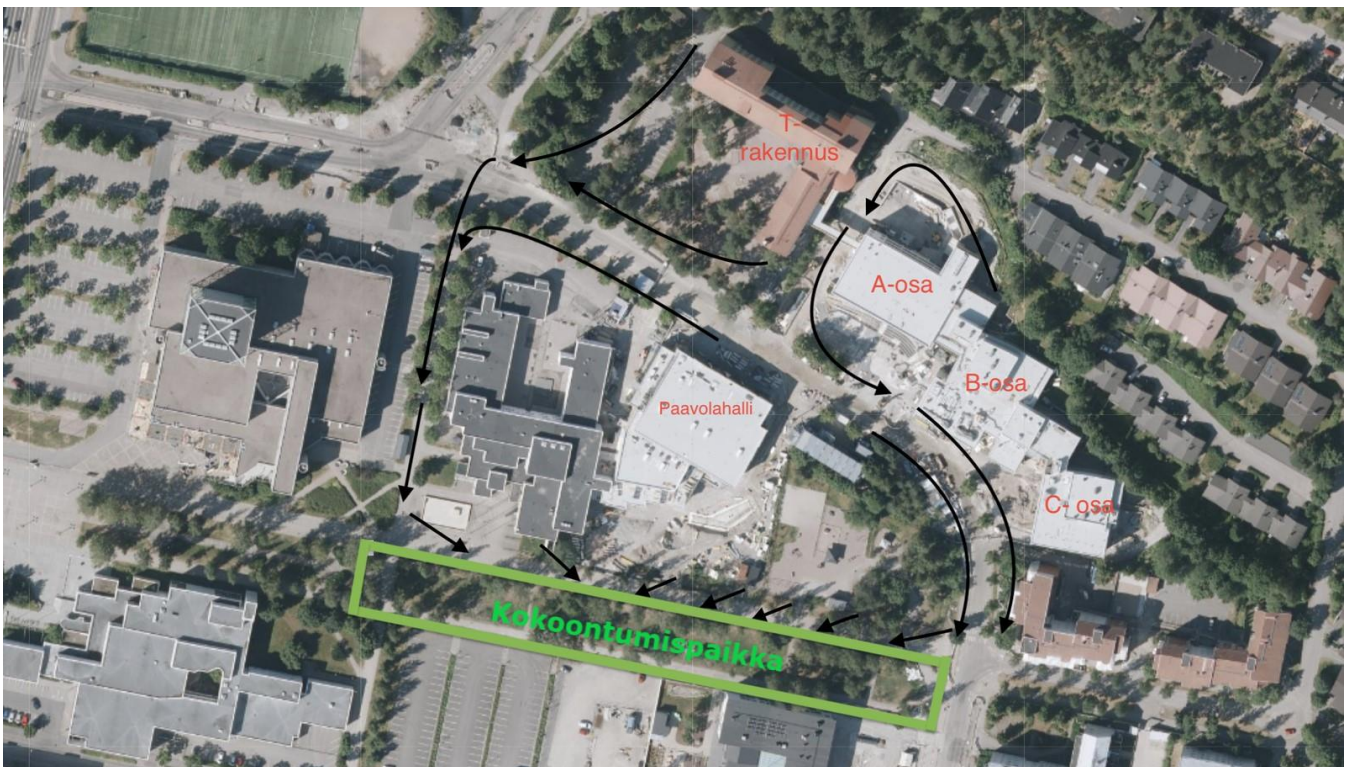

Hälytys ja sammutusjärjestelmät

Terijoenkatu 7 rakennuksessa on automaattinen paloilmoin, jolloin hälytykset välittyvät automaattisesti pelastuslaitokselle. Terijoenkatu 2 rakennuksessa ei ole automaattista paloilmointia ja hälytykset eivät välity automaattisesti pelastuslaitokselle. Hälytys on tehtävä soittamalla hätäkeskukseen.

"Tämä on turvakuulutus" kuulutuksen kuultuasi: lukitse ovi, pimennä tila, sulje verhot ja laita puhelin äänettömälle. Tällöin kyse on uhkaavasta tilanteesta kampuksen alueella.

Lisäksi:

Turvallisuus- ja pelastustoimintaohje auloissa (tulossa).

Turvallisuusohje luokkatiloissa (tulossa).

Turvakaapit auloissa (selvityksessä).

Pääovien hätälukitus (selvityksessä).

Palvelupyynnöt ja vikailmoitukset

Kaikki vikailmoitukset tehdään suoraan BEM-huoltokirjaan.

Kiireelliset vikailmoitukset ilmoitetaan kiinteistöhuollolle, esim. keittiölaite korjaukset, ovenavaukset, hissihuollot, sähkökatkot, vahinkoilmoitukset, yms.

ISS- palvelut Oy, Asiakaspalvelukeskus, puh. 020 015 500 (ensisijainen, 24h)
palvelukeskus@iss.fi

huoltomies Mika Sivula, puh. 0503839507

työnjohto Harri Kauppinen, puh. 0504088572, harri.kauppinen@fi.issworld.com